


10. 外形図(3/7)

図中の寸法値は参考とする。

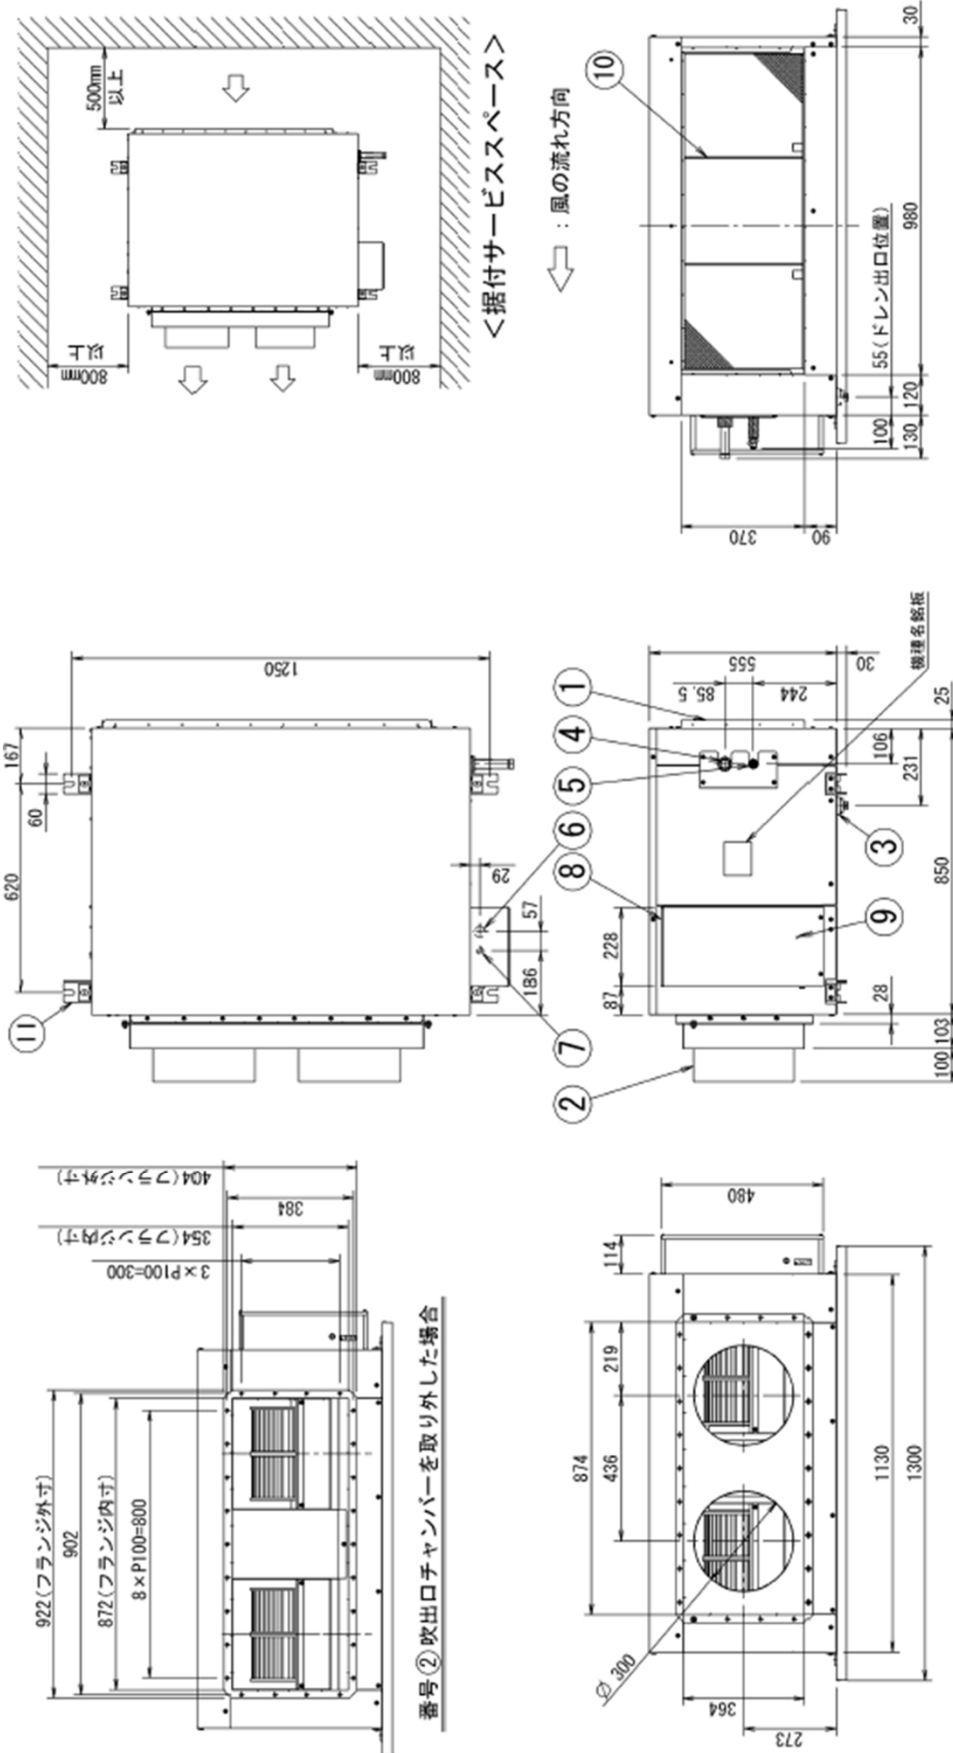

- 注1) 室内ユニットの下には、ぬれて困るものは置かないでください。ドレン出口が詰まっている、またはエアフィルターや熱交換器が汚れている場合には、水滴が落ちることがあります。
- 2) 外気取入れで使用する場合は、外気温が低く、外気・室内共に高湿度(80%以上)の場合、結露により水滴が落ちることがありますので、サブドレンパン(現地調達)の設置が必要です。
3. 油(切削油などの鉱物油、食用油などの飛散や油煙の多い場所、酸性・アルカリ性の雰囲気や亜硫酸ガスなど腐食性ガスの発生する場合は、据え付けしないでください。上記の成分が熱交換器に付着することで、配管腐食による冷媒漏れ、水漏れ・氷漏れなどが発生する原因になることがあります。また、樹脂部品や断熱材が劣化して樹脂部品の変形、結露による水漏れ、火災の原因になることがあります。
4. 据付場所の選定についての注意事項は、据付説明書もあわせて確認してください。

11	吊金具	M12用
10	エアフィルター	
9	アース端子	M4(電気品箱内)
8	電気品箱	
7	制御配線接続口	
6	電源線接続口	
5	液側配管接続口	φ12.7 フレア接続
4	ガス側配管接続口	φ25.4 ろう付接続
3	ドレン配管(高側)	Rp1 1/4(PS1 1/4 メネジ)
2	吹出口チャンバー	
1	吸込口	
番号	名称	記事